

**RAPPORT D'ASSOCIATIVITE N° DA 11 00 17 I**

**SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI)**

**SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)**

Demandé par

**AFNOR Certification**  
11 rue Francis de Pressensé  
93571 – La Plaine Saint-Denis Cédex

Référence commerciale du  
matériel principal cœur du système SSI

**322000 et son extension 322001**

**Numéro du certificat système NF-SSI**

**SSI D052 A**

Titulaire

**URA**

Cachet et signature du directeur

**Groupe CNPP**  
**LPMES**  
**Laboratoire Electronique Incendie**  
Pour le Directeur et par délégation  
Responsable Essais  
*Christophe BAUDOUIN*  
Signature électronique

Date du présent rapport d'associativité  
Le présent rapport d'associativité comporte

**20 novembre 2024**  
**14 pages**

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF-SSI

Trame NF SSI – DA CMSI Type B – Version 7

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

## 1 - GENERALITES

### 1 - 1 Définitions

#### ▪ Matériel principal

C'est le cœur de tout système SSI certifié. Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

#### ▪ Composant

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel principal cœur du système certifié NF-SSI.

##### ➤ Composant de type 1 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif assurant **au moins une fonction essentielle** dans le système SSI.

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont cités dans les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1.

##### ➤ Composant de type 2 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif **qui n'assure pas de fonction essentielle** dans le système SSI, mais dont la fonction principale reste liée à la détection incendie, à l'évacuation ou à la mise en sécurité incendie (*Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC)*).

#### ▪ Produits spécifiques

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié. Les produits spécifiques assurent généralement une fonction essentielle.

Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédant des caractéristiques particulières conçus pour des risques spéciaux et non couvert par une norme EN 54 (*détecteurs de gaz*), interface de communication (*switch, routeur, convertisseur fibre optique*) sont des exemples de **produits spécifiques**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

#### ▪ Accessoire répertorié

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié ou qui a fait l'objet d'une association avant qu'ils n'entrent dans le champ de la présente certification. Les accessoires répertoriés n'assurent généralement pas de fonction essentielle.

Une imprimante, l'interface avec la GTB (*Gestion Technique d'un Bâtiment*) ou encore une UAE (*Unité d'Aide à l'Exploitation*) sont des exemples d'**accessoires répertoriés**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 2.

#### ▪ Produits

Terme générique qui couvre les 3 types précédemment cités.

#### ▪ Produits utilisés dans le cadre de la maintenance (§ 6.2.4)

Il s'agit de tout produit entrant dans la composition d'un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n'étant pas destiné à être installé dans un nouveau système.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit doit être installé dans l'état correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d'usage pour la maintenance.

Il s'agit d'un matériel principal ou d'un composant qui a été certifié et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d'être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.

▪ **Produits certifiés NF-SSI associés à des Systèmes de Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes**

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront l'émission d'un « certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les matériels principaux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

▪ **« Associativité »**

La procédure de vérification de la compatibilité des différents produits est définie par les règles de certification NF-SSI qui déterminent les critères d'évaluation et garantissent le fonctionnement des composants.

L'associativité couvre :

- Des critères de compatibilité technique des différents produits du SSI,
- Des critères d'exigences système propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du système ne pouvant pas être mises en œuvre en laboratoire, la méthode d'évaluation définie dans les règles de certification NF-SSI permet de garantir une évaluation avec un niveau de confiance acceptable dans les conditions opérationnelles et environnementales prédéterminées.

**1 - 2** Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport identifie les matériels principaux, les composants et accessoires répertoriés répondant aux exigences du référentiel pouvant être associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d'associativité est composé :

- D'une liste des fonctions supplémentaires du matériel principal mentionnée au paragraphe 4,
- D'un diagramme d'associativité figurant au paragraphe 5,
- D'une liste de produits associés mentionnée au paragraphe 6.

Seuls les composants du paragraphe 6.1 font l'objet du marquage NF-SSI.

**1 - 3** La description de chaque fonction supplémentaire de chaque produit couvert par la marque NF-SSI est donnée dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il faut se reporter aux textes d'installation qui sont applicables et aux notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des câbles à utiliser pour interconnecter chaque composant du système sont indiquées dans les notices de ces composants. Ces conditions de raccordement ont été prises en compte pour la réalisation d'essais de validation, notamment pour les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associables mentionnées dans le chapitre « Observations » sont données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur une même ligne, les quantités maximales indiquées dans le présent rapport ne sont pas cumulables et les modalités de mixage doivent respecter la méthode de calcul (ou équivalent) mentionnée dans la notice.

## 2 - EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par un numéro invariable composé de six chiffres et éventuellement indicé d'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des règles de certification NF-SSI, fait l'objet d'un changement de l'indice du rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la version précédente.

Objet de l'évolution : Dossier n° 24 09 065

↗ Adjonction des matériels suivants :

- AES : AESI 24V 2A C24, AESI 24V 3A C24, AESI 24V 2A C38,  
AESI 24V 3A C38, AESI 24V 3A C85, 324100, 040513, 040516
- EAES: AESI 24V 2A C24, AESI 24V 3A C24, AESI 24V 2A C38,  
AESI 24V 3A C38, AESI 24V 3A C85, 324100, 040513, 040516

↗ Passage au chapitre 6.2.4 « Dans le cadre de la maintenance et/ou extensions d'installations existantes » des matériels suivants :

- DVAF: 367422
- AES: 40509, 324100, AES 24V 2A C24 SB, AES 24V 3A C24 SB,
- EAES: 40509, 324100, AES 24V 2A C24 SB, AES 24V 3A C24 SB,

### 3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

#### 3.1 - Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de Type B est constitué

- D'un matériel central : 322000 et son extension 322001
- D'un matériel central optionnel : Néant
- De matériel déporté classe
  - AC1 (*même type d'ambiance climatique que le matériel central*) : Néant
  - AC2 (*tout type d'ambiance climatique*) : Néant
- De dispositif de demande d'ouverture : Néant
- De matériel déporté incorporé au DAS : Néant
- Nombre maximum de circuits de déclencheurs manuels
  - Ligne ouverte : 8
  - Ligne rebouclée : Néant
- Nombre maximum de points sur un circuit de déclencheurs manuels
  - Ligne ouverte : 30
  - Ligne rebouclée : Néant
- Nombre maximum de zones de déclencheurs manuels : 8
- Nombre maximum de déclencheurs manuels : 240

#### 3.2 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a une limite de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité incendie avec évacuation : 11
- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de Sécurité « DAS » : 320
- Nombre maximum de Dispositifs Commandés Terminaux « DCT » : 368
- Nombre de ZA par UGA 2 : 1
- Nombre de ZA par UGA IGH : Néant
- Nombre de ZA par UGCIS : Néant

#### 3.3 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assure les fonctions de mise en sécurité suivantes

|                 |                                                            | OUI                                 | NON                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Compartimentage |                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Désenfumage     |                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Evacuation      | Diffusion du signal d'évacuation (UGA)                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                 | Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours (UGCIS) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### 3.4 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion de DAS

| Nature                |                           | 12 V                     | 24 V                                | 48 V                                |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A rupture de courant  | Sans contrôle de position | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                       | Avec contrôle de position | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A émission de courant | Sans contrôle de position | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                       | Avec contrôle de position | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### 3.5 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion

##### ▪ D'un nombre maximum de Voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : Néant

▪ **D'un nombre maximum de Matériel déporté par voie de transmission**

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : Néant

▪ **D'un nombre maximum de**

- Dispositif de demande d'ouverture : Néant
- Ligne de télécommande par CMSI : 10
- Ligne de diffuseur d'évacuation par CMSI : 1

▪ **D'une puissance maximum**

- Par matériel déporté : Néant
- Par ligne de télécommande : 48 Watts (24V), 48 Watts (48V)
- Par ligne de diffuseur d'évacuation : 36 Watts (24V)


### 3.6 Liste des fonctions optionnelles avec exigences

- Gestion de DAS communs
- Gestion de DAS auto commandés
- Test
- Inhibition automatisme SDI
- Blocage automatisme SDI
  - Option 2 : Mise en sécurité manuelle
- Mise En/hors service ligne de télécommande
- Signalisations ou commandes sur matériel déporté
- Mise à l'arrêt ventilateur de désenfumage (« arrêt pompier »)
- Commandes déportées dans même local que matériel central

## 4- LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- Signalisation d'aide à l'exploitation  
voyant « prise en compte »
- Envoi d'informations vers l'extérieur  
sortie synthèse
- Fonction son continu

## 5- DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE

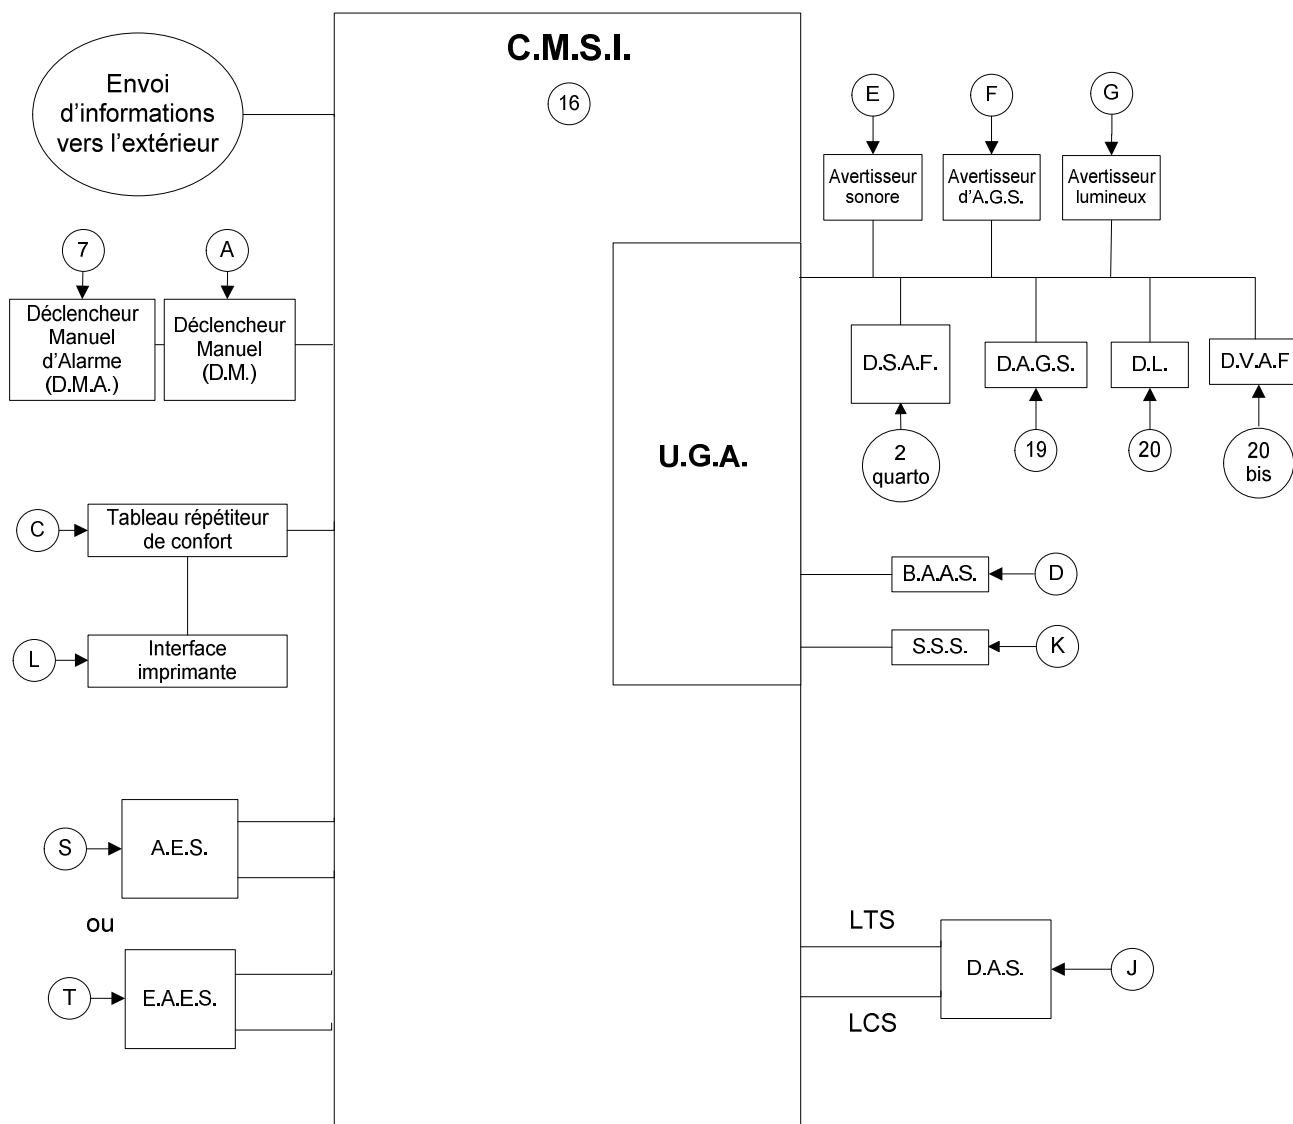

Ce diagramme n'est pas un schéma de raccordement

LTS : Ligne de télécommande surveillée

LCS : Ligne de contrôle surveillée

## 6- LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

### 6.1 Composants entrant dans la composition système NF-SSI

| Repère sur diagramme | Matériel principal          | Titulaire       | Référence                     | Numéro d'identification | Observations |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 16                   | CMSI                        | URA             | 322000 & son extension 322001 | CMSI 067 A-A            | /            |
| Repère sur diagramme | Dénomination Composants     | Titulaire       | Référence                     | Numéro d'identification | Observations |
| 2 quarto             | DSAF                        | LEGRAND         | 41507                         | DS 015 A                | 1, 3         |
|                      |                             |                 | 40580                         | DS 029 A                |              |
|                      |                             |                 | 40584                         | DS 031 A                |              |
|                      |                             |                 | 40586                         | DS 033 A                |              |
|                      |                             |                 | 40594                         | DS 014 A-A              |              |
|                      |                             |                 | 955694                        | DS 035 A                |              |
|                      |                             |                 | 957220                        | DS 036 A                |              |
|                      |                             |                 | 957240                        | DS 037 A                |              |
|                      |                             | URA             | 350020                        | DS 014 A-B              |              |
|                      |                             |                 | 367213                        | DS 015 A-A              |              |
|                      |                             |                 | 367210                        | DS 033 A-A              |              |
|                      |                             | DELTA ERRE SAFE | AVSU FP105                    | DS 014 A                |              |
| 2 quarto - 19        | DSAF ou DAGS                | LEGRAND         | 40581                         | DS 030 A                | 1, 3         |
|                      |                             |                 | 40585                         | DS 032 A                |              |
|                      |                             |                 | 40587                         | DS 034 A                |              |
|                      |                             | URA             | 367220                        | DS 032 A-A              |              |
|                      |                             |                 | 367211                        | DS 034 A-A              |              |
| 2 quarto - 20 bis    | DSAF/DVAF                   | TEXECOM Limited | ESJA1000W                     | DS 046 H                | 1, 3         |
| 7                    | Déclencheur manuel d'alarme | KAC             | WCP3A-RC01SF-L048-01          | DM 020 D                | 1, 6         |
|                      |                             |                 | WCP3A-RC01SF-U003-01          | DM 020 C                |              |
|                      |                             |                 | MCP3A-RC01SG-U003-01          | DM 016 E                |              |
|                      |                             | LEGRAND         | 138012                        | DM 043 A                |              |
|                      |                             |                 | 138018                        | DM 043 B                |              |
|                      |                             |                 | 357277                        | DM 043 C                |              |
|                      |                             |                 | 357278                        | DM 043 D                |              |
| 19                   | DAGS                        | LEGRAND         | 350010                        | DAGS 003 A              | 1, 3         |
| 20 bis               | DVAF                        | LEGRAND         | 367300                        | DL 004 A                | 1, 3         |
|                      |                             |                 | 40596                         | DL 004 B                |              |
|                      |                             |                 | 367303                        | DL 017 A                |              |
|                      |                             |                 | 040598                        | DL 017 B                |              |

## 6.2 Autres produits faisant l'objet d'une associativité

### 6.2.1 Composants faisant l'objet d'une associativité avec le système SSI et certifiés dans le cadre d'une autre marque NF ou A2P

| Repère sur diagramme | Dénomination Composants | Titulaire          | Référence | Conformité  | Observations |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|
| D                    | BAAS / BAAL / BAASL     | LEGRAND            | 40637     | NF C 48-150 | 1, 4         |
|                      |                         |                    | 40638     |             |              |
|                      |                         |                    | 40640     |             |              |
|                      |                         |                    | 40642     |             |              |
|                      |                         |                    | 40657     |             |              |
|                      |                         |                    | 40530     |             |              |
|                      |                         |                    | 40531     |             |              |
|                      |                         |                    | 40532     |             |              |
|                      |                         |                    | 40533     |             |              |
|                      |                         |                    | 320006    |             |              |
|                      |                         |                    | 320007    |             |              |
|                      |                         |                    | 320008    |             |              |
|                      |                         |                    | 320017    |             |              |
|                      |                         |                    | 320018    |             |              |
|                      |                         |                    | 40532N    |             |              |
|                      |                         |                    | 40536     |             |              |
|                      |                         |                    | 040534    |             |              |
|                      |                         |                    | 040535    |             |              |
|                      |                         |                    | 363001    |             |              |
|                      |                         |                    | 363004    |             |              |
|                      |                         |                    | 343 101   |             |              |
|                      |                         |                    | 343 102   |             |              |
|                      |                         |                    | 343 103   |             |              |
|                      |                         |                    | 343 104   |             |              |
|                      |                         |                    | 343 105   |             |              |
|                      |                         |                    | 1 405 30  |             |              |
|                      |                         |                    | 1 405 31  |             |              |
|                      |                         |                    | 1 405 33  |             |              |
|                      |                         |                    | 1 405 34  |             |              |
|                      |                         |                    | 1 405 35  |             |              |
|                      |                         | URA                | 955292    |             |              |
|                      |                         |                    | 955294    |             |              |
|                      |                         | Tous constructeurs | /         |             |              |
| J                    | DAS                     | Tous constructeurs | /         | NF S 61-937 | 1, 5         |

### 6.2.2 Liste des produits spécifiques

| Repère sur diagramme | Produits spécifiques | Marque commerciale | Référence         | Observations |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| S                    | AES                  | URA                | 324100            | 1, 10        |
|                      |                      |                    | 324101            |              |
|                      |                      |                    | 348100            |              |
|                      |                      |                    | 348101            |              |
|                      |                      |                    | 348105            |              |
|                      |                      | LEGRAND            | 040513            |              |
|                      |                      |                    | 040516            |              |
|                      |                      | SLAT               | AES 24V 4A C24 SB |              |
|                      |                      |                    | AES 48V 2A C38 SB |              |
|                      |                      |                    | AES 48V 3A C38 SB |              |
|                      |                      |                    | AES 56V 4A C85 SB |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 2A C24   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 3A C24   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 2A C38   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 3A C38   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 3A C85   |              |
| T                    | EAES                 | URA                | 324100            | 1, 11        |
|                      |                      |                    | 324101            |              |
|                      |                      |                    | 348100            |              |
|                      |                      |                    | 348101            |              |
|                      |                      |                    | 348105            |              |
|                      |                      | LEGRAND            | 040513            |              |
|                      |                      |                    | 040516            |              |
|                      |                      | SLAT               | AES 24V 4A C24 SB |              |
|                      |                      |                    | AES 48V 2A C38 SB |              |
|                      |                      |                    | AES 48V 3A C38 SB |              |
|                      |                      |                    | AES 56V 4A C85 SB |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 2A C24   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 3A C24   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 2A C38   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 3A C38   |              |
|                      |                      |                    | AESI 24V 3A C85   |              |

### 6.2.3 Liste des accessoires répertoriés

| Repère sur diagramme | Accessoires répertoriés     | Marque commerciale | Référence | Observations |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| C                    | Tableau répéteur de confort | LEGRAND            | 40680     | 1, 8         |
|                      |                             | URA                | 310170    |              |
|                      |                             |                    | 317000    |              |
| J                    | DAS                         | Tous constructeurs | /         | 1, 5         |

## 6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes

| Repère sur diagramme | Dénomination Composants                 | Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires) | Référence     | Numéro d'identification | Observations |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 2                    | DSAF                                    | LEGRAND                                            | 41508         | DS 009 A                | 1, 2         |
| 7                    | Déclencheur manuel d'alarme             | LEGRAND                                            | 38012         | DM 032 A                | 1, 6         |
|                      |                                         |                                                    | 38013         | DM 030 A                |              |
|                      |                                         |                                                    | 38035         | DM 032 B                |              |
|                      |                                         |                                                    | 957277        | DM 032 C                |              |
|                      |                                         | URA                                                | 955745        | DM 030 A-A              |              |
| 20                   | DL                                      | LEGRAND                                            | 40595         | DL 003 A                | 1, 3         |
|                      |                                         |                                                    | 350012        | DL 003 B                |              |
|                      |                                         |                                                    | 367300        | DL 004 A                |              |
|                      |                                         |                                                    | 40596         | DL 004 B                |              |
|                      |                                         |                                                    | 367301        | DL 005 A                |              |
|                      |                                         |                                                    | 367302        | DL 005 B                |              |
|                      |                                         |                                                    | 40597         | DL 005 C                |              |
| 20 bis               | DVAF                                    | LEGRAND                                            | 367422        | DL 017 C                |              |
| A                    | Déclencheur manuel                      | LEGRAND                                            | 38018         | Accessoire répertorié   | 1, 6         |
|                      |                                         |                                                    | 38019         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 38030         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 38033         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 38075         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 38012         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 38013         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 38035         |                         |              |
|                      |                                         | KAC                                                | WR4001/F      |                         |              |
|                      |                                         | URA                                                | 957277        |                         |              |
| C                    | Tableau répéteur de confort             | LEGRAND                                            | 74485         | Accessoire répertorié   | 1, 8         |
|                      |                                         |                                                    | 40676         |                         |              |
| E                    | Avertisseur sonore                      | LEGRAND                                            | 41506         | Accessoire répertorié   | 1, 2         |
|                      |                                         |                                                    | 41510         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 41514         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 41507         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 41508         |                         |              |
| F                    | Avertisseur d'alarme générale sélective | LEGRAND                                            | 41504         | Accessoire répertorié   | 1, 2         |
|                      |                                         |                                                    | 41543         |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 41507+40658   |                         |              |
|                      |                                         | URA                                                | 367213+387000 |                         |              |
| G                    | Avertisseur lumineux                    | URA                                                | 367422        | Accessoire répertorié   | 1, 3         |
|                      |                                         |                                                    | 367423        |                         |              |
|                      |                                         |                                                    | 367424        |                         |              |
| K                    | SSS                                     | Tous constructeurs                                 | /             | Accessoire répertorié   | 1, 7         |
| L                    | Interface imprimante                    | LEGRAND                                            | 40677         | Accessoire répertorié   | 1, 9         |

| Repère sur diagramme | Dénomination Composants | Titulaire ou Marque commerciale<br>(pour accessoires) | Référence         | Numéro d'identification | Observations |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| S                    | AES                     | Tous constructeurs                                    | /                 | Accessoire répertorié   | 1, 10        |
|                      |                         | URA                                                   | 324102            |                         |              |
|                      |                         |                                                       | 348102            |                         |              |
|                      |                         |                                                       | 324100            |                         |              |
|                      |                         | LEGRAND                                               | 40509             |                         |              |
|                      |                         | SLAT                                                  | AES 24V 6A C24 SB |                         |              |
|                      |                         |                                                       | AES 48V 6A C48 SB |                         |              |
|                      |                         |                                                       | AES 24V 2A C24 SB |                         |              |
|                      |                         |                                                       | AES 24V 3A C24 SB |                         |              |
| T                    | EAES                    | URA                                                   | 324102            | Accessoire répertorié   | 1, 11        |
|                      |                         |                                                       | 348102            |                         |              |
|                      |                         |                                                       | 324100            |                         |              |
|                      |                         | LEGRAND                                               | 04509             |                         |              |
|                      |                         | SLAT                                                  | AES 24V 6A C24 SB |                         |              |
|                      |                         |                                                       | AES 48V 6A C48 SB |                         |              |
|                      |                         |                                                       | AES 24V 2A C24 SB |                         |              |
|                      |                         |                                                       | AES 24V 3A C24 SB |                         |              |

### NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne « Observations ».
- Le numéro d'identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans indication de l'indice lié aux modifications.
- Un détecteur reconditionné comporte, sur son certificat composant NF-SSI, la lettre « R » entre le type et le numéro. L'associativité est identique à celle du matériel de base.

## 7 - OBSERVATIONS

### Numéro 1

Vérification d'associativité réalisée selon Annexe 1 Partie 2 des règles de certification NF-SSI.

### Numéro 2

Il se raccorde sur la ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA, leur nombre est fonction du courant disponible par sortie : 1,5A - 24V.

### Numéro 3

Il se raccorde par ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA un maximum de :

- 32 DSAF : 40580, 40584, 40586, 957240, 957220, 955694, 41507, 41508, 367210, 367213
- 32 DAGS : 350010
- 32 DSAF ou DAGS : 40581, 40585, 40587, 367220, 367211
- 6 DSAF : AVSU FP105, 40594, 350020
- 32 DL : 40595, 350012, 367301, 367302, 40597
- 32 avertisseurs lumineux : 367422, 367423, 367424
- 32 DVAF : 367303 (2 cd), 040598 (2 cd), 367422
- 28 DVAF : 367303 (10 cd), 040598 (10 cd)
- 32 DL ou DVAF : 367300, 40596
- 32 DSAF/DVAF : ESJA1000W (0,5Hz)
- 21 DSAF/DVAF : ESJA1000W (1Hz)

### Numéro 4

Il se raccorde à la sortie contact auxiliaire de l'UGA un maximum de 16 blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse d'évacuation (BAAS, BAAL, BAASL) de type Sa ou Sa-Me conformes à la norme NF C 48-150.

### Numéro 5

Tous DAS conformes à la norme NF S 61-937 et adaptés au mode de télécommande se raccordent au CMSI.

### Numéro 6

Ils se raccordent par circuit de déclencheur manuel au nombre maximal de 30.

### Numéro 7

Un seul système de sonorisation de sécurité (SSS) conforme à la norme EN 60849 se raccorde sur la ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA.

### Numéro 8

Il se raccorde sur la sortie synthèse un maximum de :

- 3 tableaux répéteur de confort : 40676, 310170
- 5 tableaux répéteur de confort : 74485, 40680, 317000

### Numéro 9

L'interface imprimante se raccorde sur la sortie synthèse.

### Numéro 10

Ces alimentations électriques de sécurité (AES, tension nominale 24 ou 48 Volts) conformes à la norme NF S 61-940 se raccordent au CMSI.

**Numéro 11**

Ces équipements d'alimentations en énergie de sécurité (*EAES électrique, tension nominale 24 ou 48 Volts*) conformes à la norme EN 12101-10 se raccordent au CMSI.

« FIN du Rapport d'Associativité »