

Télécommandes

pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité et alarmes incendie (suite)

Schéma de câblage en mode surveillé non connecté et surveillé connecté, jusqu'à 63 blocs

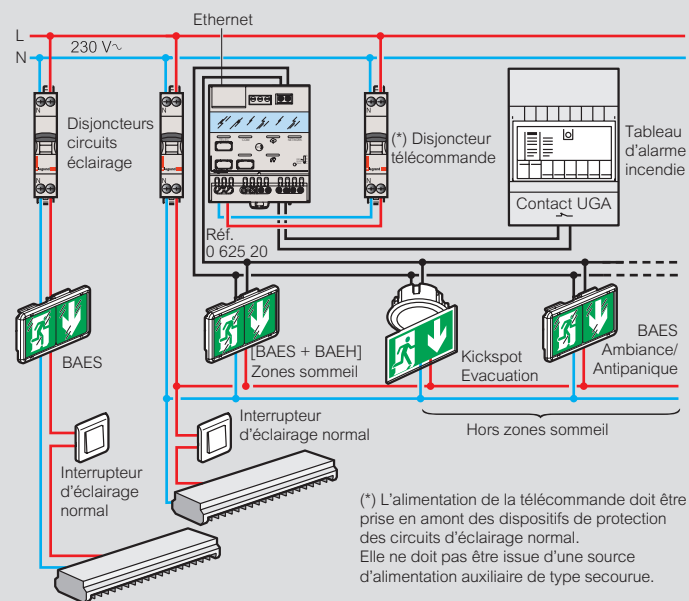


Schéma de câblage avec des [BAES+BAEH] dans les ERP comportant des locaux à sommeil en mode surveillé non connecté et surveillé connecté

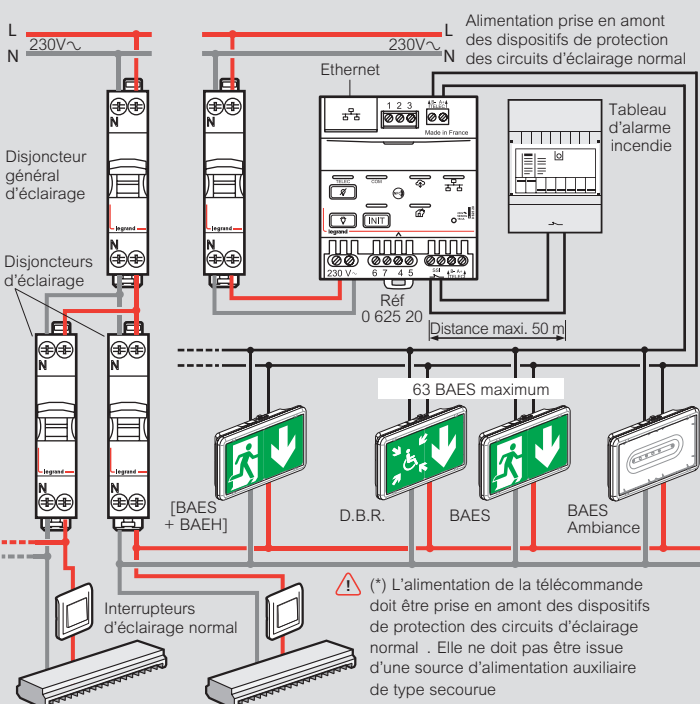


Schéma de câblage avec plusieurs zones de mise au repos en mode surveillé non connecté et surveillé connecté

