



Requer a compra e instalação de um starter pack «... with Netatmo»

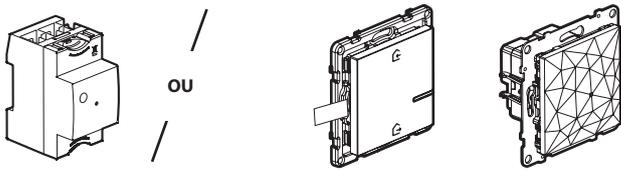

Gateway modular

Gateway com tomada de energia integrada e comando geral entrar/sair sem fios

Conteúdo da embalagem:




Interruptor conectado com neutro (com opção de variação)


LE131744A

Antes de começar: precauções de cablagem

Se planeia instalar interruptores de iluminação função escada, leia as seguintes precauções:
Para controlar uma iluminação com dois ou mais interruptores, use apenas os seguintes produtos:



Interruptor conectado com neutro (com opção de variação)

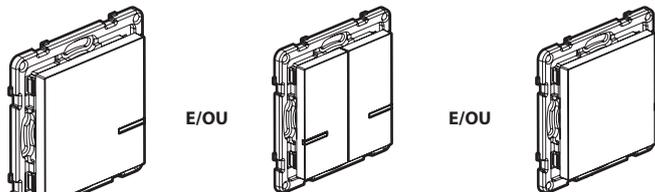

x 1 ou vários

x 1 ou vários

x 1 ou vários

Interruptores sem fio para todos os pontos de controle (não incluídos neste pack)

até 5 interruptores em fios (não incluído neste pack)

Não utilize: dois interruptores conectados (com opção de variação) para controlar o mesmo ponto de iluminação.

Características

No modo de funcionamento standard (on / off), funciona com as seguintes lâmpadas:

Não use uma lâmpada conectada com o interruptor com neutro (com opção variação).

 +45°C -5°C 110-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 (*) LED			
240 VAC	Maxi.	150 W	^(*) 150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	^(*) 75 VA	75 VA	75 VA


^(*) Ou 15 lâmpadas no máximo. Para um bom conforto de iluminação, recomenda-se a utilização de lâmpadas do mesmo tipo e fabricante.

Produto **NÃO COMPATÍVEL** com carga ferromagnética tipo transformador
Risco de danificar o produto

No modo de funcionamento da opção variação (ativada a partir da App), este interruptor funciona apenas com lâmpadas variáveis (identificáveis pelo logótipo presente na embalagem).



Dica no caso de substituição de um interruptor de duas vias:
antigo interruptor embutido substituído pelo interruptor sem fios.

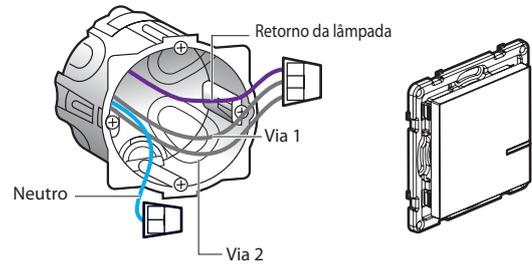

Use um **conector** para ligar os 3 fios (retorno da lâmpada, via 1 e 2). Use um conector separado para isolar o fio neutro.

1 Precauções de segurança

Desligue a energia no disjuntor principal

Certifique-se de que a energia está desligada antes de continuar com a instalação.

2 Certifique-se de que a energia está desligada antes de continuar com a instalação.

Remova o interruptor antigo

2 Eletrifique o interruptor conectado

Max. 30 m

Opção: possibilidade de controlar este interruptor (com opção de variação) até 5 botões mecânicos (sem funções luminosas).

Bandas de frequência: 2,4 - 2,4835 GHz
Nível de potência: <100 mW

N (neutro) = azul
 L (fase) = qualquer exceto azul e verde / amarelo
 (terra) = verde / amarelo

Atenção, o variador deve ser instalado no lado da lâmpada

O interruptor de luz conectado (com opção de variação) funciona com lâmpadas standard ou lâmpadas variáveis incluindo LEDs. A utilização de lâmpadas Led variáveis é obrigatório quando a opção de variação está ativada.



③ Para adicionar um produto conectado à sua instalação conectada, deve seguir as instruções:

- na aplicação **Home + Control** (seção Configurações / Adicionar produto)
- ou consulte o **manual do utilizador em [legrand.pt](http://www.legrand.pt)**



www.legrand.pt

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com
Tel.: 808 910 050

 **Instruções de segurança**

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação incorreta e/ou uma utilização incorreta podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Antes de efetuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos **Legrand** só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela **Legrand**. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca **Legrand**.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

Legrand

declara que o equipamento radioelétrico referido nestas instruções está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

www.legrandoc.com