




• Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code

- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code

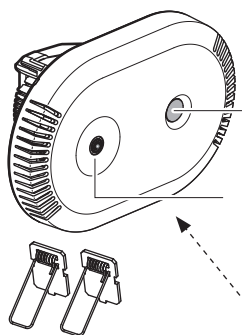

- Cellule de luminosité
- Daylight sensor

- Capteur image thermique
- Thermal image sensor



Legrand Close Up




	110 - 230 V~	
	50 / 60 Hz	
	2 x 1.5 mm ² ou/ or 1 x 2.5 mm ²	
	+5°C / +30°C	
	Image thermique / Thermal image	
	300 lux	
	15 mn	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Passage • Walkthrough mode 	
Bluetooth	5.0 compatible 4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Portée : 10 m • Reach: 10 m
Radio	2.4 - 2.483 GHz	<ul style="list-style-type: none"> • Portée : 10 m • Reach: 10 m
	Garantie/ Guaranteed -V~ 16 V -A~ 100 mA	Maximum -V~ 16 V -A~ 130 mA
<ul style="list-style-type: none"> • Consommation en veille : • Standby consumption: 	Charge/Load OFF → 1.6 W	Charge/Load ON → 2.3 W
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur image thermique • Thermal image sensor 	Hauteur d'installation/ Installation height → 2,5 à 4 m / 8.2 to 13.1 ft	Surface/ Couverture ↓ max. 8 m x 8 m
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de luminosité • Daylight sensor 	5 → 1275 lux	
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur d'humidité • Humidity sensor 	20 % → 80 %	
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur sonore • Sound sensor 	38 → 120 dBspl	
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de température • Temperature sensor 	+0°C / +50°C	
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur COVt • VOCt sensor 	0 → 10 000 ppb	
<ul style="list-style-type: none"> • Niveau Qualité de l'air • IAQ level 	1.0 → 5.0	
<ul style="list-style-type: none"> • Niveau de CO₂ estimé • Estimated CO₂ level 	400 → 5000 ppm	

- **F (Fréquence) : 2,4 à 2,483 GHz**
- **P (Puissance) : <100 mW**

- **F (Frequency) : 2.4 to 2.483 GHz**
- **P (Power) : <100 mW**


• Le soussigné, **LEGRAND**, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 74** est conforme à la directive **2014/53/UE**. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue

• **LEGRAND** declares that radio equipment of the type Cat. no. **0 485 74** complies with Directive **2014/53/EU**. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: www.legrand.com/ecatalogue

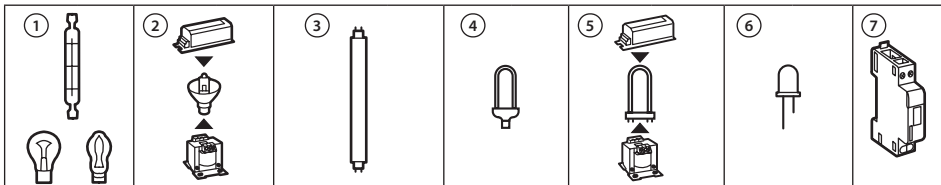

230 V~	1500 W	6.5 A	1000 VA	4.3 A	10x(2x36 W)	4.3 A	500 VA	2.1 A	1000 VA	4.3 A	350 VA	2.1 A	I max. ≤ 2A
110 V~	750 W		500 VA		5x(2x36 W)		250 VA		500 VA		175 VA		

- 1 - Lampe à incandescence et halogène
 - 2 - Lampe halogène à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
 - 3 - Tube fluorescent
 - 4 - Lampe fluocompacte à ballast intégré
 - 5 - Lampe fluocompacte à transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
 - 6 - Lampe à LEDs
 - 7 - Contacteur
- 1 - Incandescent and halogen lamps
 - 2 - Halogen lamp with separate ferromagnetic or electronic transformer
 - 3 - Fluorescent tubes
 - 4 - Compact fluorescent lamp with integrated ballast
 - 5 - Compact fluorescent lamps with separate ferromagnetic or electronic transformer
 - 6 - LED lamp
 - 7 - Contactor

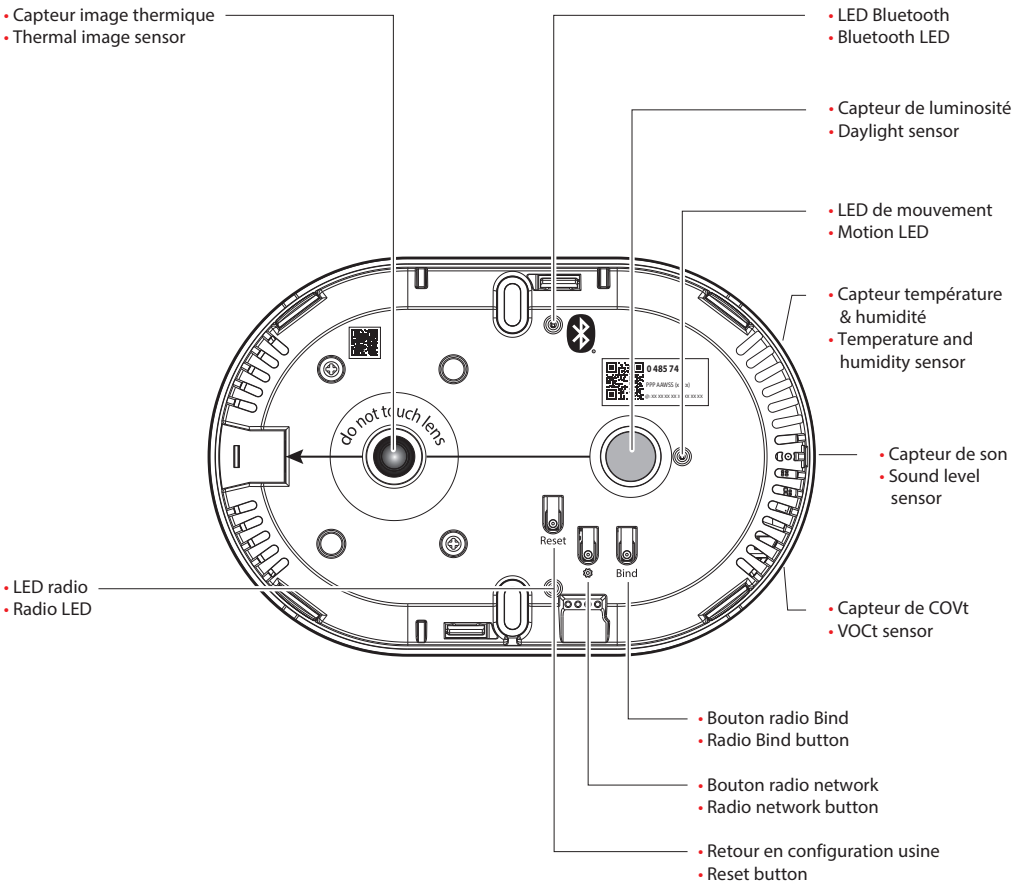

• Les détecteurs LIGHT UP DALI 3 zones permettent la commande de 3 zones d'éclairage :

- variation côté fenêtre
- variation côté couloir
- ON/OFF côté tableau

Le bouton poussoir sans fils sans pile ne commande que la sortie ON/OFF de la partie "Tableau"


Le bouton filaire commande les deux autres zones en variation.

• The LIGHT UP DALI 3 zone detectors control 3 lighting zones :




- dimming on the window side
- dimming on the corridor side
- ON/OFF on the switchboard side

The wireless, batteryless push-button controls only the ON/OFF output on the panel

The wired button controls the other two dimming zones.



- Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension. **Merci de suivre scrupuleusement les Consignes de Sécurité.**
- Installation and wiring must be carried out with the power off. **Please follow the Safety Instructions carefully.**

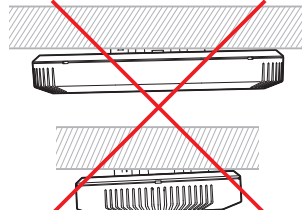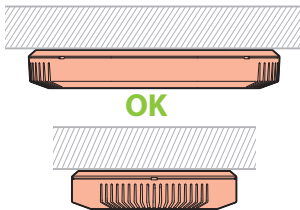
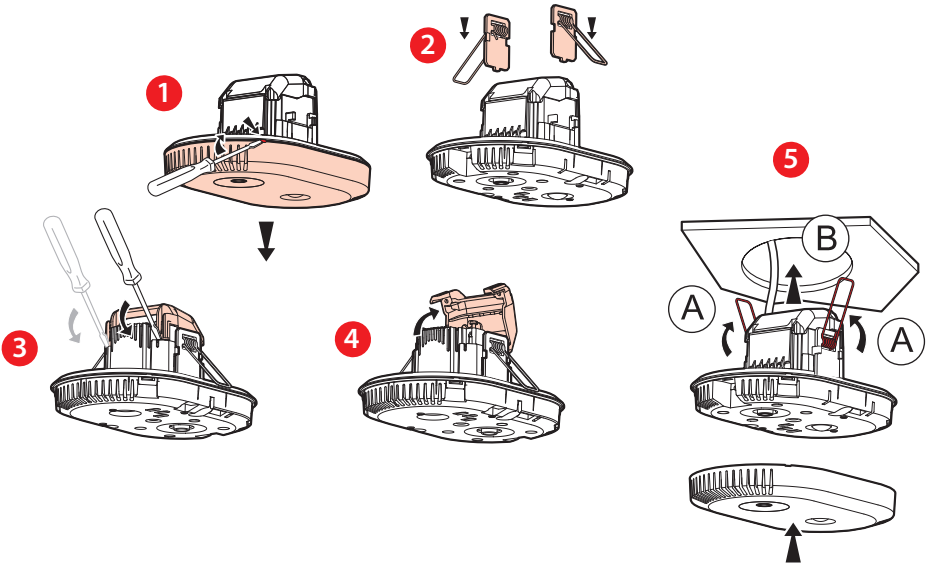


• Câblage


- (*) Ce produit peut être commandé par :
 - Une commande sans fils sans pile (ON/OFF sans variation)
 - Ou
 - Une commande filaire (ON/OFF et variation)
 Et il peut piloter (sans fils) une prise connectée.

• Wiring

- (*) This product can be controlled by:
 - A wireless batteryless control (ON/OFF without dimming)
 - Or
 - A wired control (ON/OFF and dimming)
 And it can control (in wireless mode) a connected outlet.

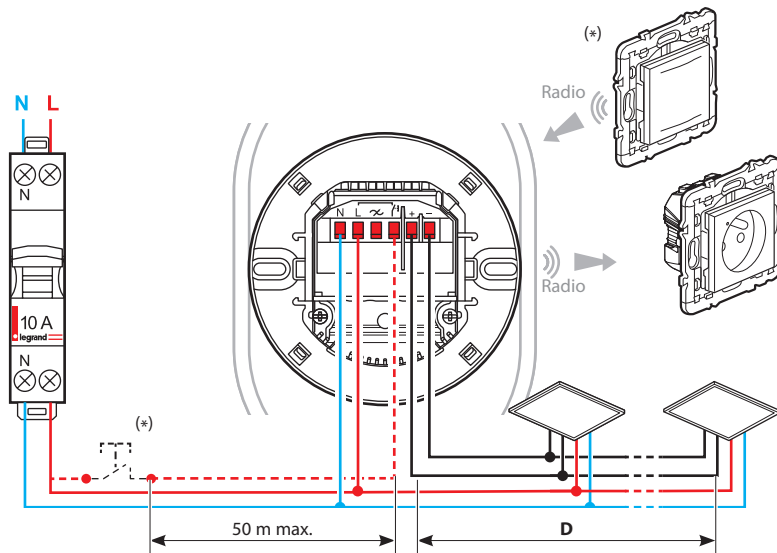

Bus DALI / DALI Bus

D	
≤ 100 m	0.5 mm ²
≤ 150 m	0.75 mm ²
≤ 300 m	1.5 mm ²

- La distance maximum de la commande à l'entrée auxiliaire est de 50 m.


- The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m.

- Pour associer à ce produit, un point de commande et/ou une prise, veuillez suivre la description des procédures du **Guide technique LIGHT UP**.

- To associate this product with a control point and/or outlet, please follow the procedures described in the **LIGHT UP Technical Guide**.


- Câblage
- Type de charge "DIMMABLE"

- Wiring
- Type of load "DIMMING"



Le relais est dédié à l'alimentation du ballast pour réduire la consommation d'énergie, la mise hors tension des ballasts est retardée de 5 minutes.

The relay is dedicated to powering the ballast to reduce energy consumption, and there is a 5 minute delay before the ballasts switch off.


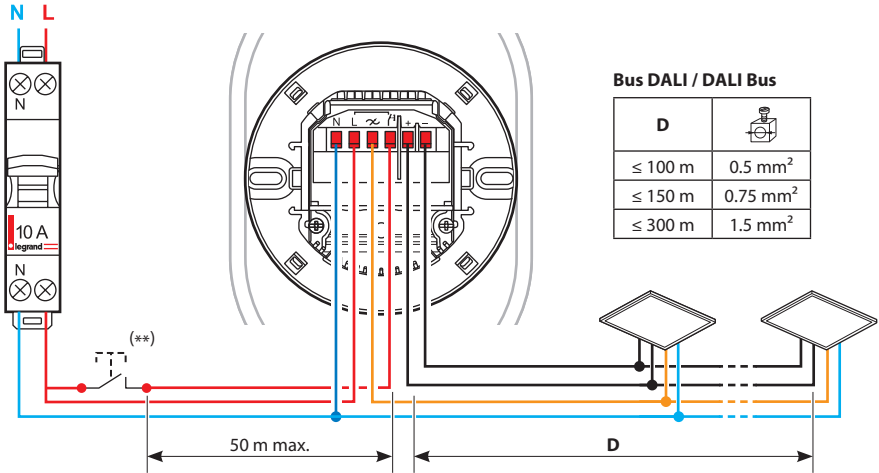



La distance maximum de la commande à l'entrée auxiliaire est de 50 m.


The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m.

- Type de charge "NON DIMMABLE"

- Type of load "NO DIMMING"

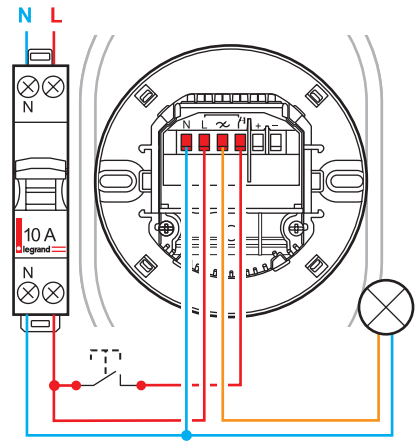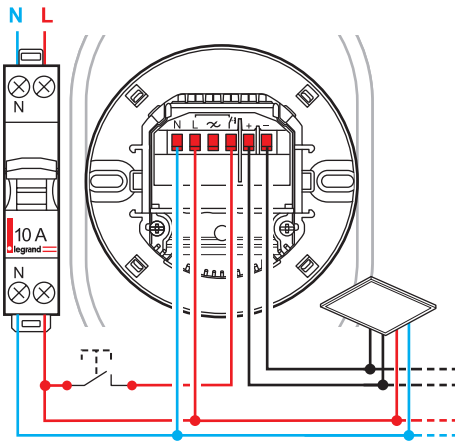

 Le détecteur 0 485 74 est configuré pour piloter des ballasts DALI Dimmables ; il est possible de lui associer des actionneurs DALI (ON/OFF) pour cela il faut à partir de votre smartphone en utilisant l'application "Legrand Close Up" modifier le type de charge utilisée, dans ce cas "Non Dimmable"

 The 0 485 74 detector is configured to control dimmable DALI ballasts; it is possible to link DALI actuators (ON/OFF) to it. To do this, use the "**Legrand Close Up**" application on your smartphone to change the type of load used, in this case "**No Dimming**".

• Câblage

• Wiring




• Maître/Esclave

• Master/Slave

- Le produit est configuré par défaut en **Maître**. Pour le passer en **Esclave**, suivre la description dans le *Guide technique LIGHT UP*.

- The product is configured as **Master** by default. To change it to **Slave**, follow the description in the *LIGHT UP Technical Guide*.

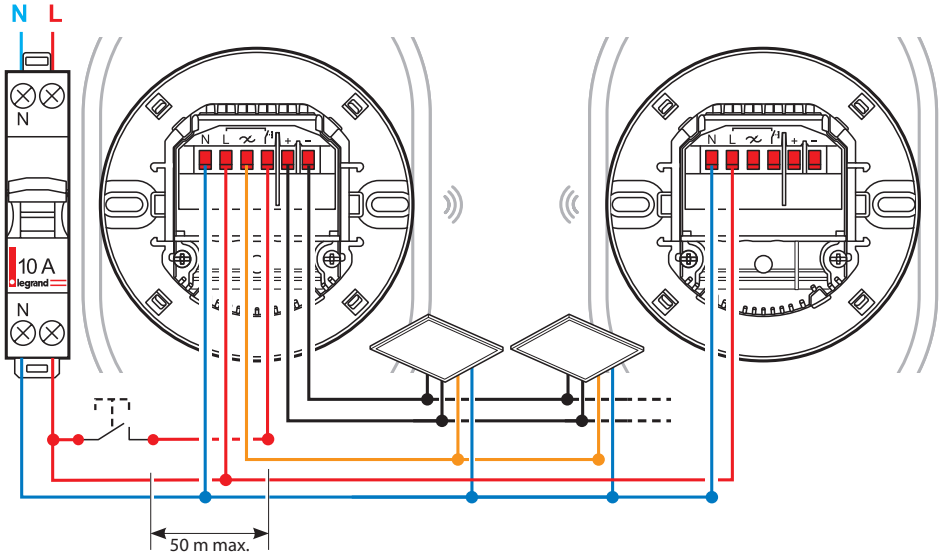

- L'esclave permet d'étendre la zone de détection. Aucune charge ne lui sera associée.

- The slave extends the detection area. No load will be associated with it.

- Dans le cas d'une utilisation en "**Maître/Esclave**", le pushsoir devra être uniquement connecté au détecteur "**Maître**".

- If used in "**Master/Slave**" mode, the push-button should only be connected to the "**Master**" detector.

• **ATTENTION :**

Le détecteur fournit l'alimentation du BUS DALI.
Ne pas connecter 2 détecteurs sur le même BUS DALI.

• **CAUTION :**


The sensor supplies power to the DALI BUS.
Do not connect 2 sensors to the same DALI BUS.

• Précautions d'installation


• Installation maximum à une hauteur de 4 m.
Veillez à ce que le champ de vision de l'appareil ne soit pas entravé par des objets ou dispositifs situés en hauteur, susceptibles de dissimuler une ou plusieurs personnes.

• Maximum installation height 4 m.
Make sure that the thermal imager's field of vision is not obstructed by high objects or devices that could conceal one or more persons.

• Installation precautions

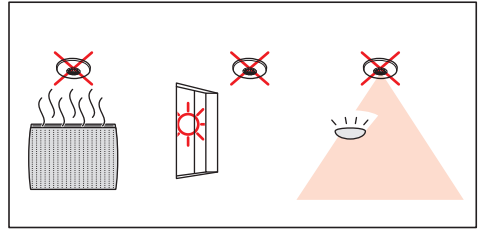




• Éviter les flux d'air direct sur les aérations des produits. Placer le détecteur à une distance supérieure à 1,5m d'une paroi vitrée afin d'éviter la réflexion de l'infrarouge.
• Avoid direct airflow over product vents. Place the detector at a distance of over 1.5m from a glass surface to avoid infra-red reflection.

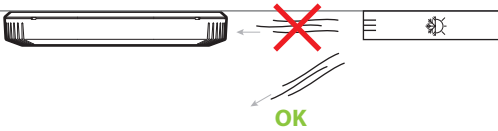

• Zone de détection



• La mesure du niveau de luminosité est réalisée à la verticale du détecteur sur un diamètre de 3 m.
• The measurement of the light level is carried out vertically to the detector on a diameter of 3 m.

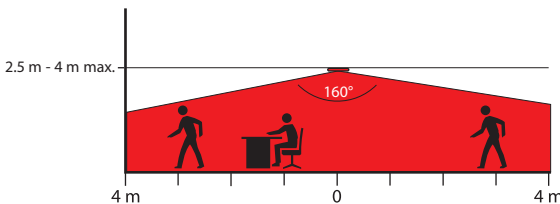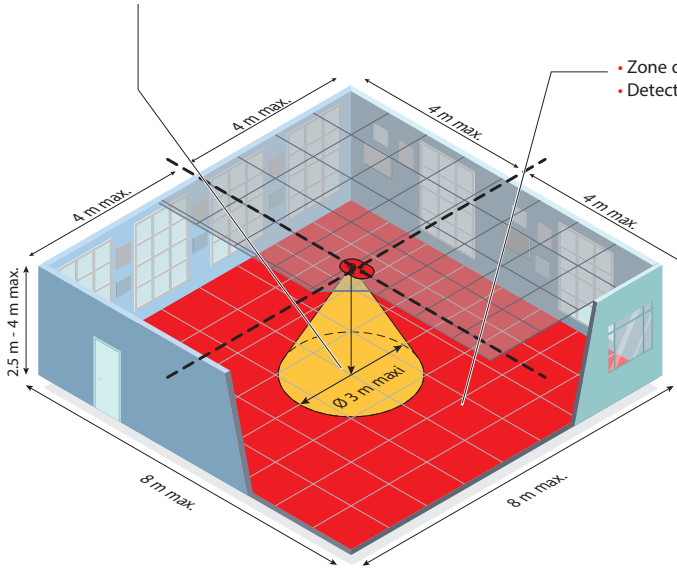

• Possibilité de surveiller jusqu'à **6 Zones d'intérêt** et/ou d'exclusion paramétrables.
• Up to 6 configurable **Zones of Interest** and/or Exclusion can be monitored.







• **Première mise en service :**

Le produit est opérationnel après 5 minutes de fonctionnement. Le produit s'autocalibre en 20 minutes. Pour le calibrer immédiatement, lancez la calibration à partir de Close Up, assurez vous qu'aucune personne ne se trouve dans la zone couverte par le produit.

• **First commissioning:**

The product is operational after 5 minutes. The device self-calibrates in 20 minutes. To calibrate it immediately, start calibration from Close Up, making sure that no-one is in the area covered by the product.

- Capteur image thermique
- Thermal image sensor

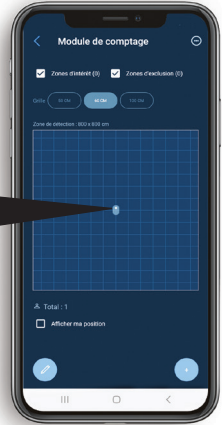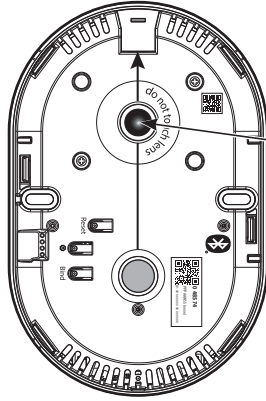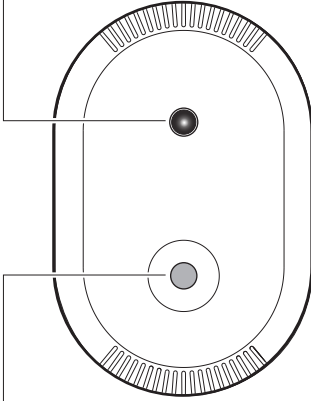


- Cellule de luminosité
- Daylight Sensor


- Dans des grandes surfaces qui nécessitent l'installation de plusieurs appareils, il est recommandé de les poser en ligne et orientés dans la même direction.

- In large areas that require the installation of several devices, it is recommended to install them in a row and facing in the same direction.


OK



OK



NO



NO

